Sala de Situação PCJ

Relatório Síntese dos Dados Hidrométricos da Bacia do Rio Piracicaba – 28/03/2025

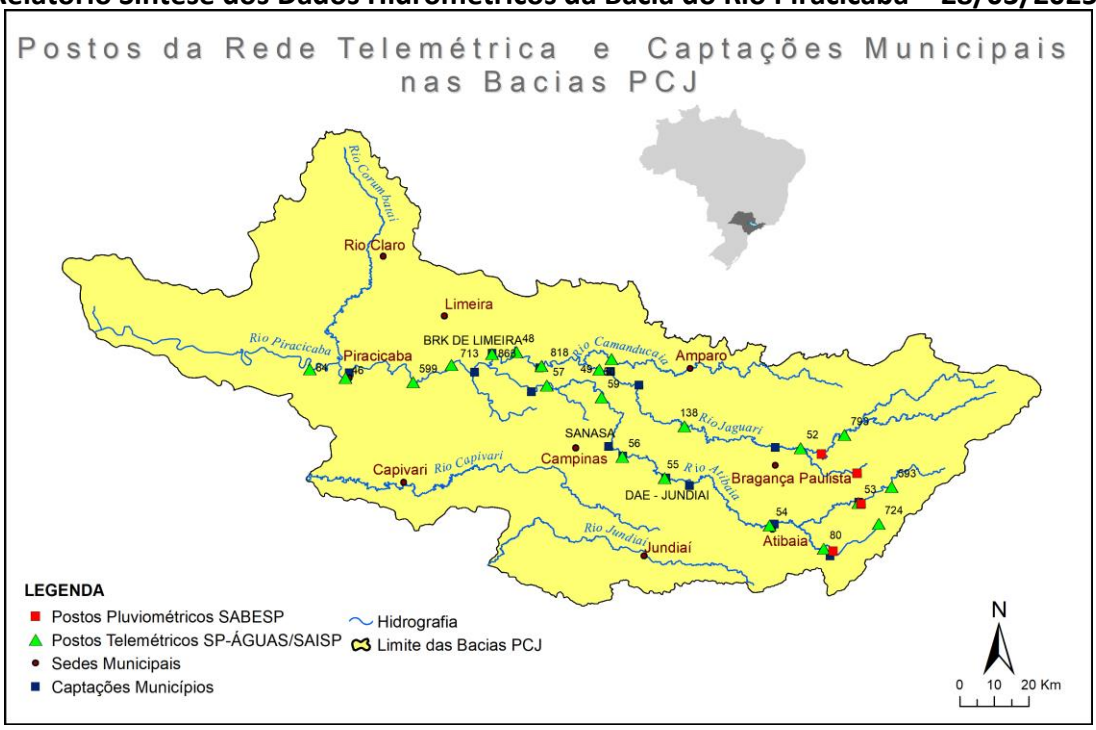

REDE TELEMÉTRICA NA BACIA DO RIO PIRACICABA						
28/03/2025						
Nomenclatura no mapa	Rio / Posto de medição	Código do Posto	Chuva acumulada das 7h de 27/03/2025 às 7h de 28/03/2025	Vazão às 07h	Vazão média do mês atual	Vazão média do mês (série histórica)
			(mm)	(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)
593	Rio Cachoeira / Cachoeira Montante / Piracaia	E3-269T / 3E-122T	0,00	3,84	3,85	6,99
724	Rio Atibainha / Atibainha Montante / Piracaia	E3-268T/3E-121T	0,00	1,91	2,09	2,63
53	Rio Cachoeira Captação Piracaia / Piracaia	E3-110T / 3E-116T	0,00	**	**	1,12
80	Rio Atibainha em Nazaré Paulista	E3-121T / 3E-089T	0,00	1,72	2,92	1,86
54	Rio Atibaia em Atibaia / Atibaia	E3-111T / 3E-063T	0,00	7,86	8,31	10,41
55	Rio Atibaia no Bairro da Ponte / Itatiba	D3-048T / 3D-006T	0,00	13,15	12,36	30,80
56	Rio Atibaia Captação Valinhos / Valinhos	D3-051T / 3D-007T	0,00	15,32	13,90	28,71
59	Rio Atibaia em Desembargador Furtado / Campinas	D3-055T / 3D-003T	0,00	14,64	13,75	38,15
57	Rio Atibaia Acima de Paulínia / Paulínia	D4-120T / 4D-009RT	0,00	15,66	16,53	47,42
52	Rio Jaguari em Guaripocaba / Bragança Paulista	D3-047T / 3D-015T	0,20	1,51	1,43	10,70
138	Rio Jaguari em Buenópolis / Morungaba	D3-040T / 3D-009T	0,00	7,76	7,48	24,77
49	Rio Jaguari em Jaguariúna / Jaguariúna	D3-045T / 3D-008T	0,00	7,13	7,65	21,70
50	Rio Camanducaia em Dal Bo/ Jaguariúna	D3-044T / 3D-001T	0,00	6,84	8,66	22,05
818	Rio Jaguari - Rod. Prof. Zeferino Vaz / Paulínia	-	0,00	17,00	18,70	32,28
48	Rio Jaguari em Usina Ester / Cosmópolis	D4-052T / 4D-001T	0,00	20,15	19,69	70,80
863	Rio Jaguari - Captação de Limeira	D4-070 / 4D-008	0,00	16,61	19,18	***
713	Rio Piracicaba em Aimaratá / Americana	D4-135T / 4D-043T	0,00	43,78	48,09	87,25
599	Rio Piracicaba em Santa Bárbara D' Oeste	-	0,00	48,55	52,02	110,98
46	Rio Piracicaba em Piracicaba / Piracicaba	D4-095T / 4D-015T	0,00	52,48	56,15	156,45
84	Rio Piracicaba em Artemis	D4-061T / 4D-007T	0,00	65,29	70,78	211,02
793	Rio Jaguari / Pires / Extrema-MG	D3-075T / 3D-016T	0,00	15,17	15,76	24,46
1000196	Barragem Jacareí / Descarga PCJ	1000196	0,00	0,25 [1]	0,23	10,13 [2]
1000885	Barragem Jaguari - Vargem / Descarga PCJ	1000015	0,20			
1000197	Barragem Cachoeira / Descarga PCJ	1000197	0,00	1,14 [1]	2,60	2,38 [2]
1000198	Barragem Atibainha / Descarga PCJ	1000198	0,00	1,17 [1]	2,28	1,40 [2]
1000199	Desemboque do Túnel 5	1000199	0,00	22,27	28,01	21,54 [2]
-	Transposição EEAB PS-SC [3]	-	*	4,89	5,66	***

*** Postos telemétricos com indisponibilidade de dados.**

**** Postos sem dados de vazão.**

***** Postos com instalação recente, não possuindo série histórica adequada.**

[1] Vazão descarregada média diária.

[2] Média histórica da descarga de fundo e vazão vertida.

[3] Vazão da transposição entre as barragens Jaguari (Paraíba do Sul) - Atibainha.

Vazões médias móveis de quinze dias consecutivos e vazões médias diárias nas Bacias PCJ Resolução Conjunta ANA/DAEE Nº 925, de 29 de Maio de 2017 - Período Úmido 2024/2025				
Postos de Controle	Vazão média móvel de 15 dias consecutivos (m³/s) (07h de 13/03 às 07h de 28/03)	Vazão mínima média móvel de quinze dias consecutivos (m³/s) *	Vazão média diária (m³/s) (07h dia anterior às 07h dia atual)	Vazão mínima média diária (m³/s) *
Rio Atibaia em Atibaia (m³/s)	8,9	3,0	8,6	2,0
Rio Atibaia Cap. Valinhos (m³/s)	14,7	12,0	15,3	10,0
Rio Jaguari em Buenópolis (m³/s)	8,9	2,5	7,7	2,0

Vazões médias de retirada na Estação Elevatória de Santa Inês - Período Úmido de 2024/2025			
Faixa de operação Março/2025	Vazão média diária (m³/s) (07h dia anterior às 07h dia atual)	Vazão média mensal (m³/s) (07h 1º dia do mês às 07h dia atual)	Vazão máxima média mensal autorizada (m³/s) *[1]
FAIXA 2 - Atenção	31,50	31,53	31,00

[1] Limites estabelecidos pela Resolução Conjunta ANA/DAEE Nº 925, de 29 de maio de 2017.

[1] Conforme §2º do Art. 4º da Resolução Conjunta ANA/DAEE nº 925/2017 à vazão bombeada do reservatório Jaguari, localizado na bacia do rio Paraíba do Sul, poderá ser acrescida à vazão máxima média mensal autorizada de retirada da SABESP, respeitando o limite de 33m³/s.