


Sala de Situação PCJ

Relatório Síntese dos Dados Hidrométricos da Bacia do Rio Piracicaba – 06/02/2026

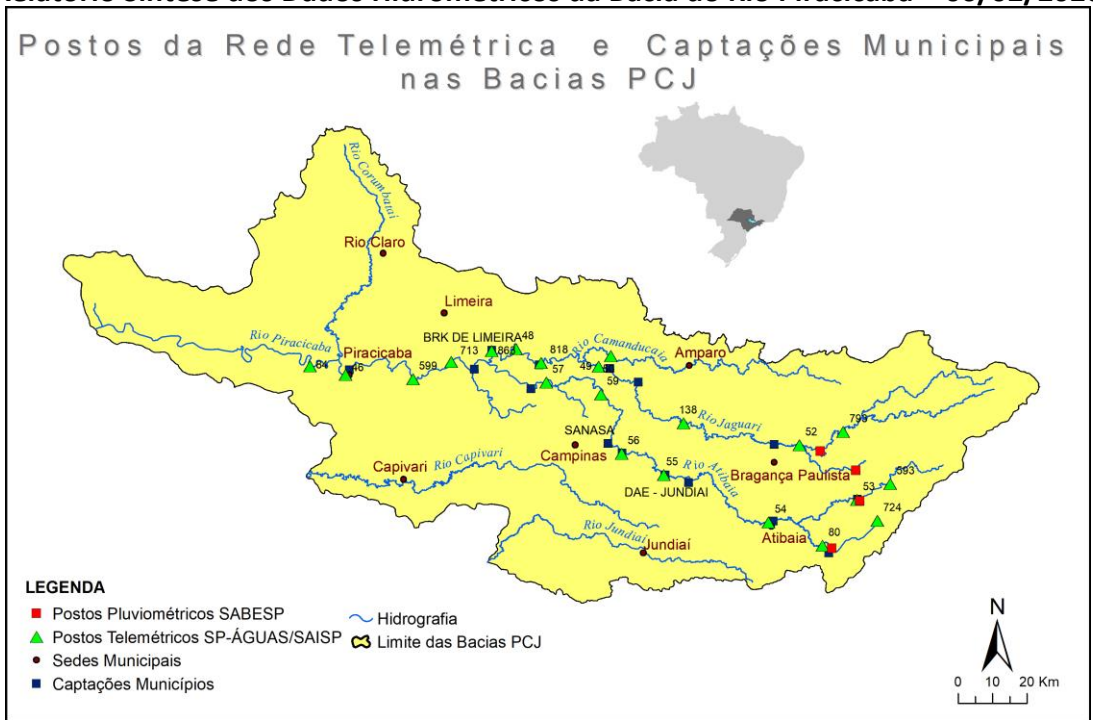

REDE TELEMÉTRICA NA BACIA DO RIO PIRACICABA						
06/02/2026						
Nomenclatura no mapa	Rio / Posto de medição	Código do Posto	Chuva acumulada das 7h de 05/02/2026 às 7h de 06/02/2026	Vazão às 07h	Vazão média do mês atual	Vazão média do mês (série histórica)
			(mm)	(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)
593	Rio Cachoeira / Cachoeira Montante / Piracaia	E3-269T / 3E-122T	1,40	7,12	7,91	8,19
724	Rio Atibaia / Atibaia Montante / Piracaia	E3-268T/3E-121T	1,50	2,94	3,30	3,74
53	Rio Cachoeira Captação Piracaia / Piracaia	E3-110T / 3E-116T	15,40	**	**	1,32
80	Rio Atibaia em Nazaré Paulista	E3-121T / 3E-089T	0,00	1,25	1,31	2,21
54	Rio Atibaia em Atibaia / Atibaia	E3-111T / 3E-063T	0,20	16,75	17,78	12,64
55	Rio Atibaia no Bairro da Ponte / Itatiba	D3-048T / 3D-006T	0,00	32,91	37,13	32,20
56	Rio Atibaia Captação Valinhos / Valinhos	D3-051T / 3D-007T	0,00	38,84	41,09	32,92
59	Rio Atibaia em Desembargador Furtado / Campinas	D3-055T / 3D-003T	0,00	42,56	49,17	39,60
57	Rio Atibaia Acima de Paulínia / Paulínia	D4-120T / 4D-009RT	0,00	56,90	58,65	46,76
52	Rio Jaguari em Guaripocaba / Bragança Paulista	D3-047T / 3D-015T	12,80	4,38	3,71	11,56
138	Rio Jaguari em Buenópolis / Morungaba	D3-040T / 3D-009T	0,00	17,41	22,60	26,37
49	Rio Jaguari em Jaguariúna / Jaguariúna	D3-045T / 3D-008T	0,00	25,50	33,36	23,45
50	Rio Camanducaia em Dal Bo/ Jaguariúna	D3-044T / 3D-001T	0,00	21,92	41,26	25,47
818	Rio Jaguari - Rod. Prof. Zeferino Vaz / Paulínia	-	**	**	**	43,78
48	Rio Jaguari em Usina Ester / Cosmópolis	D4-052T / 4D-001T	0,00	68,16	86,09	62,84
863	Rio Jaguari - Captação de Limeira	D4-070 / 4D-008	0,20	*	*	***
713	Rio Piracicaba em Aímaratá / Americana	D4-135T / 4D-043T	0,00	165,38	181,94	109,91
599	Rio Piracicaba em Santa Bárbara D' Oeste	-	0,25	165,95	195,38	118,63
46	Rio Piracicaba em Piracicaba / Piracicaba	D4-095T / 4D-015T	0,00	174,08	192,95	175,25
84	Rio Piracicaba em Artemis	D4-061T / 4D-007T	0,00	204,25	224,65	217,60
793	Rio Jaguari / Pires / Extrema-MG	D3-075T / 3D-016T	0,20	32,66	27,57	34,23
1000196	Barragem Jacareí / Descarga PCJ	1000196	4,40			
1000885	Barragem Jaguari - Vargem / Descarga PCJ	1000015	3,20	0,25 ¹	0,05	9,12 ²
1000197	Barragem Cachoeira / Descarga PCJ	1000197	5,00	0,13 ¹	0,03	2,17 ²
1000198	Barragem Atibaia / Descarga PCJ	1000198	0,60	0,13 ¹	0,03	1,25 ²
1000199	Desemboque do Túnel 5	1000199	1,20	18,47	17,57	19,54 ²
-	Transposição EEAB PS-SC ³	-	**	8,55	8,53	***

* Postos telemétricos com indisponibilidade de dados.
 ** Postos sem dados de vazão.
 *** Postos com instalação recente, não possuindo série histórica adequada.
¹ Vazão descarregada média diária.
² Média histórica da descarga de fundo e vazão vertida.
³ Vazão da transposição entre as barragens Jaguari (Paraíba do Sul) - Atibaia.

Vazões médias móveis de quinze dias consecutivos e vazões médias diárias nas Bacias PCJ				
Resolução Conjunta ANA/DAEE N° 925, de 29 de Maio de 2017 - Período Úmido 2025/2026				
Postos de Controle	Vazão média móvel de 15 dias consecutivos (m³/s) (07h de 22/01 às 07h de 06/02)	Vazão mínima média móvel de quinze dias consecutivos (m³/s) *	Vazão média diária (m³/s) (07h dia anterior às 07h dia atual)	Vazão mínima média diária (m³/s) *
Rio Atibaia em Atibaia (m³/s)	14,6	2,0	17,2	2,0
Rio Atibaia Cap. Valinhos (m³/s)	29,6	11,0	46,3	10,0
Rio Jaguari em Buenópolis (m³/s)	18,7	2,0	20,4	2,0
Vazões médias de retirada na Estação Elevatória de Santa Inês - Período Úmido de 2025/2026				
Faixa de operação Fevereiro/2026	Vazão média diária (m³/s) (07h dia anterior às 07h dia atual)	Vazão média mensal (m³/s) (07h 1º dia do mês às 07h dia atual)	Vazão máxima média mensal autorizada (m³/s) ⁺¹	
FAIXA 4 - Restrição	24,41	24,05	23,00	

¹ Limites estabelecidos pela Resolução Conjunta ANA/DAEE N° 925, de 29 de maio de 2017.
² Conforme §2º do Art. 4º da Resolução Conjunta ANA/DAEE N° 925/2017 a vazão bombeada do reservatório Jaguari, localizada na bacia do rio Paraíba do Sul, poderá ser acrescida à vazão máxima média mensal autorizada de retirada da SABESP, respeitando o limite outorgado.