


Sala de Situação PCJ

Relatório Síntese dos Dados Hidrométricos da Bacia do Rio Piracicaba – 13/01/2026

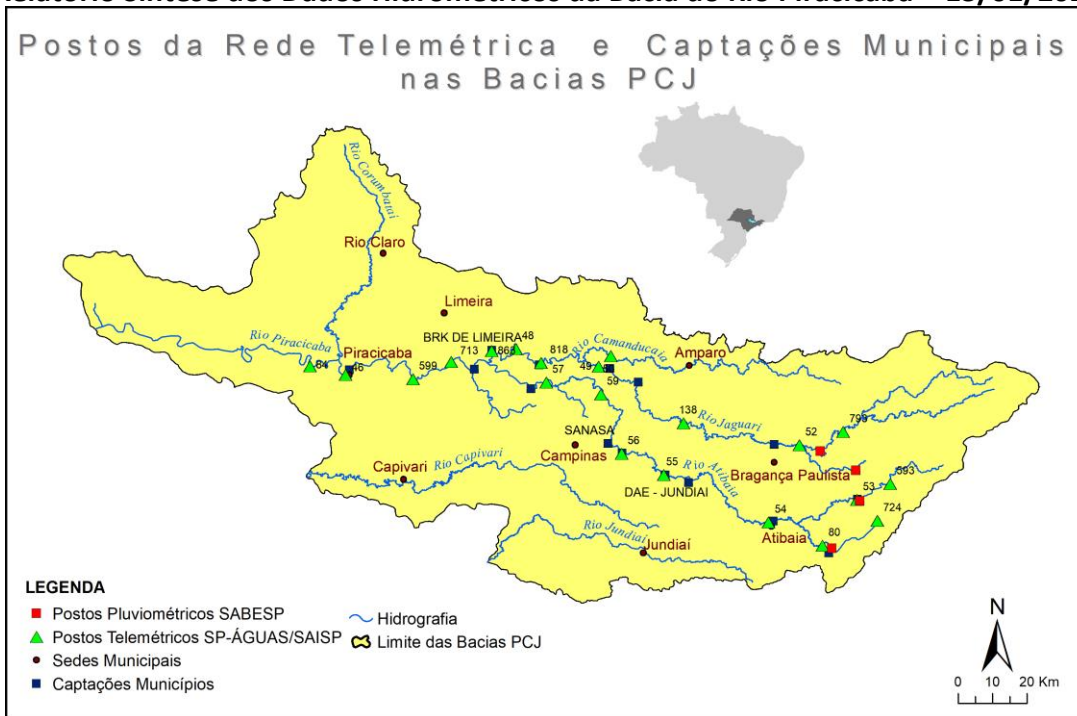

REDE TELEMÉTRICA NA BACIA DO RIO PIRACICABA						
13/01/2026						
Nomenclatura no mapa	Rio / Posto de medição	Código do Posto	Chuva acumulada das 7h de 12/01/2026 às 7h de 13/01/2026	Vazão às 07h	Vazão média do mês atual	Vazão média do mês (série histórica)
			(mm)	(m³/s)	(m³/s)	(m³/s)
593	Rio Cachoeira / Cachoeira Montante / Piracaia	E3-269T / 3E-122T	21,40	2,11	2,58	8,21
724	Rio Atibainha / Atibainha Montante / Piracaia	E3-268T/3E-121T	21,00	1,38	1,63	2,89
53	Rio Cachoeira Captação Piracaia / Piracaia	E3-110T / 3E-116T	23,60	**	**	1,41
80	Rio Atibainha em Nazaré Paulista	E3-121T / 3E-089T	4,25	8,14	4,49	2,46
54	Rio Atibaia em Atibaia / Atibaia	E3-111T / 3E-063T	3,60	10,06	7,17	14,69
55	Rio Atibaia no Bairro da Ponte / Itatiba	D3-048T / 3D-006T	16,00	12,84	11,12	36,25
56	Rio Atibaia Captação Valinhos / Valinhos	D3-051T / 3D-007T	36,40	16,62	11,36	36,43
59	Rio Atibaia em Desembargador Furtado / Campinas	D3-055T / 3D-003T	19,50	47,56	14,19	46,03
57	Rio Atibaia Acima de Paulínia / Paulínia	D4-120T / 4D-009RT	6,25	15,70	18,96	51,67
52	Rio Jaguari em Guaripocaba / Bragança Paulista	D3-047T / 3D-015T	7,20	1,03	1,46	12,83
138	Rio Jaguari em Buenópolis / Morungaba	D3-040T / 3D-009T	15,00	3,01	5,85	25,11
49	Rio Jaguari em Jaguariúna / Jaguariúna	D3-045T / 3D-008T	27,20	5,53	8,15	30,22
50	Rio Camanducaia em Dal Bo/ Jaguariúna	D3-044T / 3D-001T	23,40	4,31	6,79	25,24
818	Rio Jaguari - Rod. Prof. Zeferino Vaz / Paulínia	-	**	**	**	42,75
48	Rio Jaguari em Usina Ester / Cosmópolis	D4-052T / 4D-001T	4,75	10,29	17,94	69,28
863	Rio Jaguari - Captação de Limeira	D4-070 / 4D-008	22,00	*	*	***
713	Rio Piracicaba em Aímaratá / Americana	D4-135T / 4D-043T	22,80	48,40	56,79	114,39
599	Rio Piracicaba em Santa Bárbara D' Oeste	-	*	*	*	137,20
46	Rio Piracicaba em Piracicaba / Piracicaba	D4-095T / 4D-015T	19,50	59,71	62,93	184,38
84	Rio Piracicaba em Artemis	D4-061T / 4D-007T	42,60	83,16	84,55	229,74
793	Rio Jaguari / Pires / Extrema-MG	D3-075T / 3D-016T	39,00	11,78	8,44	23,95
1000196	Barragem Jacareí / Descarga PCJ	1000196	4,60			
1000885	Barragem Jaguari - Vargem / Descarga PCJ	1000015	12,00	0,25 ¹	0,10	7,80 ²
1000197	Barragem Cachoeira / Descarga PCJ	1000197	10,00	6,00 ¹	1,76	2,04 ²
1000198	Barragem Atibainha / Descarga PCJ	1000198	10,40	5,00 ¹	1,28	1,31 ²
1000199	Desemboque do Túnel 5	1000199	2,00	24,77	21,36	19,77 ²
-	Transposição EEAB PS-SC ³	-	**	8,37	8,43	***

* Postos telemétricos com indisponibilidade de dados.

** Postos sem dados de vazão.

*** Postos com instalação recente, não possuindo série histórica adequada.

¹ Vazão descarregada média diária.

² Média histórica da descarga de fundo e vazão vertida.

³ Vazão da transposição entre as barragens Jaguari (Paraíba do Sul) - Atibainha.

Vazões médias móveis de quinze dias consecutivos e vazões médias diárias nas Bacias PCJ				
Resolução Conjunta ANA/DAEE N° 925, de 29 de Maio de 2017 - Período Úmido 2025/2026				
Postos de Controle	Vazão média móvel de 15 dias consecutivos (m³/s) (07h de 29/12 às 07h de 13/01)	Vazão mínima média móvel de quinze dias consecutivos (m³/s) *	Vazão média diária (m³/s) (07h dia anterior às 07h dia atual)	Vazão mínima média diária (m³/s) *
Rio Atibaia em Atibaia (m³/s)	7,6	2,0	9,6	2,0
Rio Atibaia Cap. Valinhos (m³/s)	11,8	11,0	11,1	10,0
Rio Jaguari em Buenópolis (m³/s)	6,0	2,0	3,0	2,0

Vazões médias de retirada na Estação Elevatória de Santa Inês - Período Úmido de 2025/2026			
Faixa de operação Janeiro/2026	Vazão média diária (m³/s) (07h dia anterior às 07h dia atual)	Vazão média mensal (m³/s) (07h 1º dia do mês às 07h dia atual)	Vazão máxima média mensal autorizada (m³/s) *1
FAIXA 4 - Restrição	27,80	23,62	23,00

* Limites estabelecidos pela Resolução Conjunta ANA/DAEE N° 925, de 29 de maio de 2017.

1 Conforme §2º do Art. 4º da Resolução Conjunta ANA/DAEE N° 925/2017 a vazão bombeada do reservatório Jaguari, localizado na bacia do rio Paraíba do Sul, poderá ser acessada à vazão máxima média mensal autorizada de retirada da SABESP, respeitando o limite outorgado.